


再エネ（太陽光・風力）出力制御における発電所選定のイメージ

①再エネの出力制御必要量を算定します
(再エネ出力想定に平均誤差を加算)

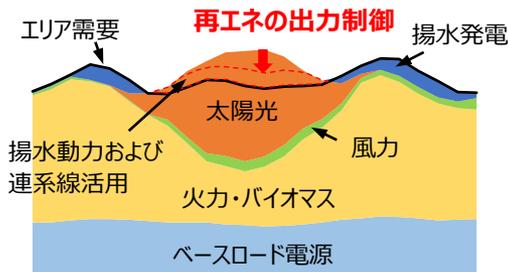


②出力制御量を配分します

当日指示



当日の需給状況によって、前日指示の制御量を上回る制御量が必要と判断した場合は、オンライン制御発電所に対して当日制御を行います。






設備容量の比率で配分



③配分量を充当するようにグループ(発電所)を選定します

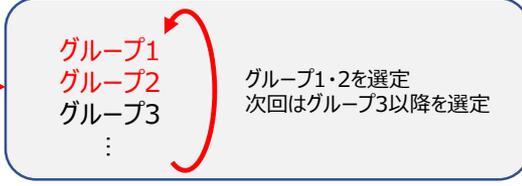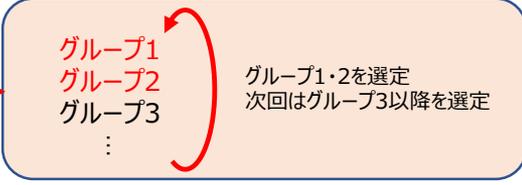

③配分量を充当するようにグループ(発電所)を選定します

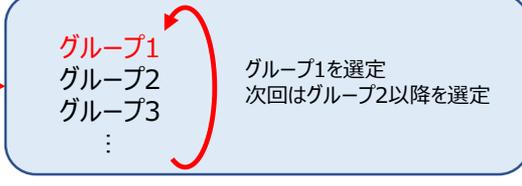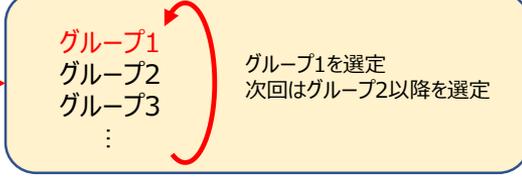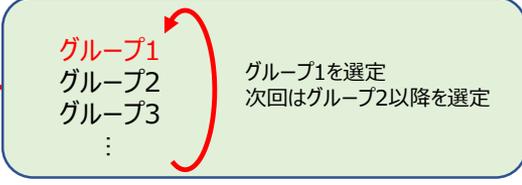

※年度単位でオフライン制御の発電所間、オンライン制御の発電所間の各々の制御日数が均等となるよう順番に制御します。
※出力制御に応じていただけなかった発電所は、次回の出力制御時に優先して選定します。

北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(2025年度)

日付	再エネ区分/ルール区別/出力制御方法			当日制御件数	1発電所あたりの累計制御回数			
					累計制御指示回数	代理制御考慮後の累計制御指示回数	無制限無補償のみ累計制御回数	
5月4日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	146件	2回~3回	2回~3回	
				オンライン	17件	0回~2回	0回~2回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	994件	0回~1回	0回~1回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	53件	0回~1回	0回~1回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	7件	2回~3回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	2件	0回~1回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	749件	0回~1回			
FIP・非FIT/非FIP		オフライン	7件	2回~3回				
		オンライン	0件	0回~1回				
5月5日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	104件	2回~3回	2回~3回	
				オンライン	1件	0回~2回	0回~2回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	10件	0回~1回	0回~1回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	0件	0回~1回	0回~1回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	5件	2回~3回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	0件	0回~1回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	0件	0回~1回			
FIP・非FIT/非FIP		オフライン	0件	2回~3回				
		オンライン	0件	0回~1回				
5月15日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	0件	2回~3回	2回~3回	
				オンライン	5件	0回~2回	0回~2回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	756件	0回~1回	0回~1回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	34件	0回~1回	0回~1回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	0件	2回~3回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	1件	0回~2回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	87件	0回~1回			
FIP・非FIT/非FIP		オフライン	0件	2回~3回				
		オンライン	0件	0回~1回				

※1 新ルールは風力のみ

※2 出力制御に協力していただけない事業者(発電所)さまは含まず。

また、年度途中で連系した事業者(発電所)さまの回数についてもこの限りではない。

北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(2025年度)

日付	再エネ区分/ルール区別/出力制御方法				当日制御件数	1発電所あたりの累計制御回数		
						累計制御指示回数	代理制御考慮後の累計制御指示回数	無制限無補償のみ累計制御回数
4月26日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	272件	0回~1回	0回~1回	
				オンライン	0件	0回~0回	0回~0回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	0件	0回~0回	0回~0回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	0件	0回~0回	0回~0回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	4件	0回~1回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	0件	0回~0回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	0件	0回~0回			
FIP・非FIT/非FIP	オフライン	4件	0回~1回					
	オンライン	0件	0回~0回					
4月27日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	233件	0回~2回	0回~2回	
				オンライン	86件	0回~1回	0回~1回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	1,462件	0回~1回	0回~1回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	209件	0回~1回	0回~1回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	11件	1回~2回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	6件	0回~1回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	226件	0回~1回			
FIP・非FIT/非FIP	オフライン	3件	0回~1回					
	オンライン	1件	0回~1回					
5月3日	太陽光	FIT	旧ルール	オフライン	173件	1回~2回	1回~2回	
				オンライン	0件	0回~2回	0回~2回	
			新ルール	オフライン				
				オンライン				
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	64件	0回~1回	0回~1回		
		FIP・非FIT/非FIP	オフライン	0件	0回~0回	0回~0回		
			オンライン	0件	0回~1回	0回~1回		
	風力	FIT	旧ルール	オフライン	7件	1回~2回		
				オンライン	0件	0回~0回		
			新ルール	オフライン	0件	0回~0回		
				オンライン	0件	0回~1回		
		無制限無補償ルール	オフライン					
			オンライン	0件	0回~1回			
FIP・非FIT/非FIP	オフライン	6件	1回~2回					
	オンライン	0件	0回~1回					

※1 新ルールは風力のみ

※2 出力制御に協力していただけない事業者(発電所)さまは含まず。

また、年度途中で連系した事業者(発電所)さまの回数についてもこの限りではない。